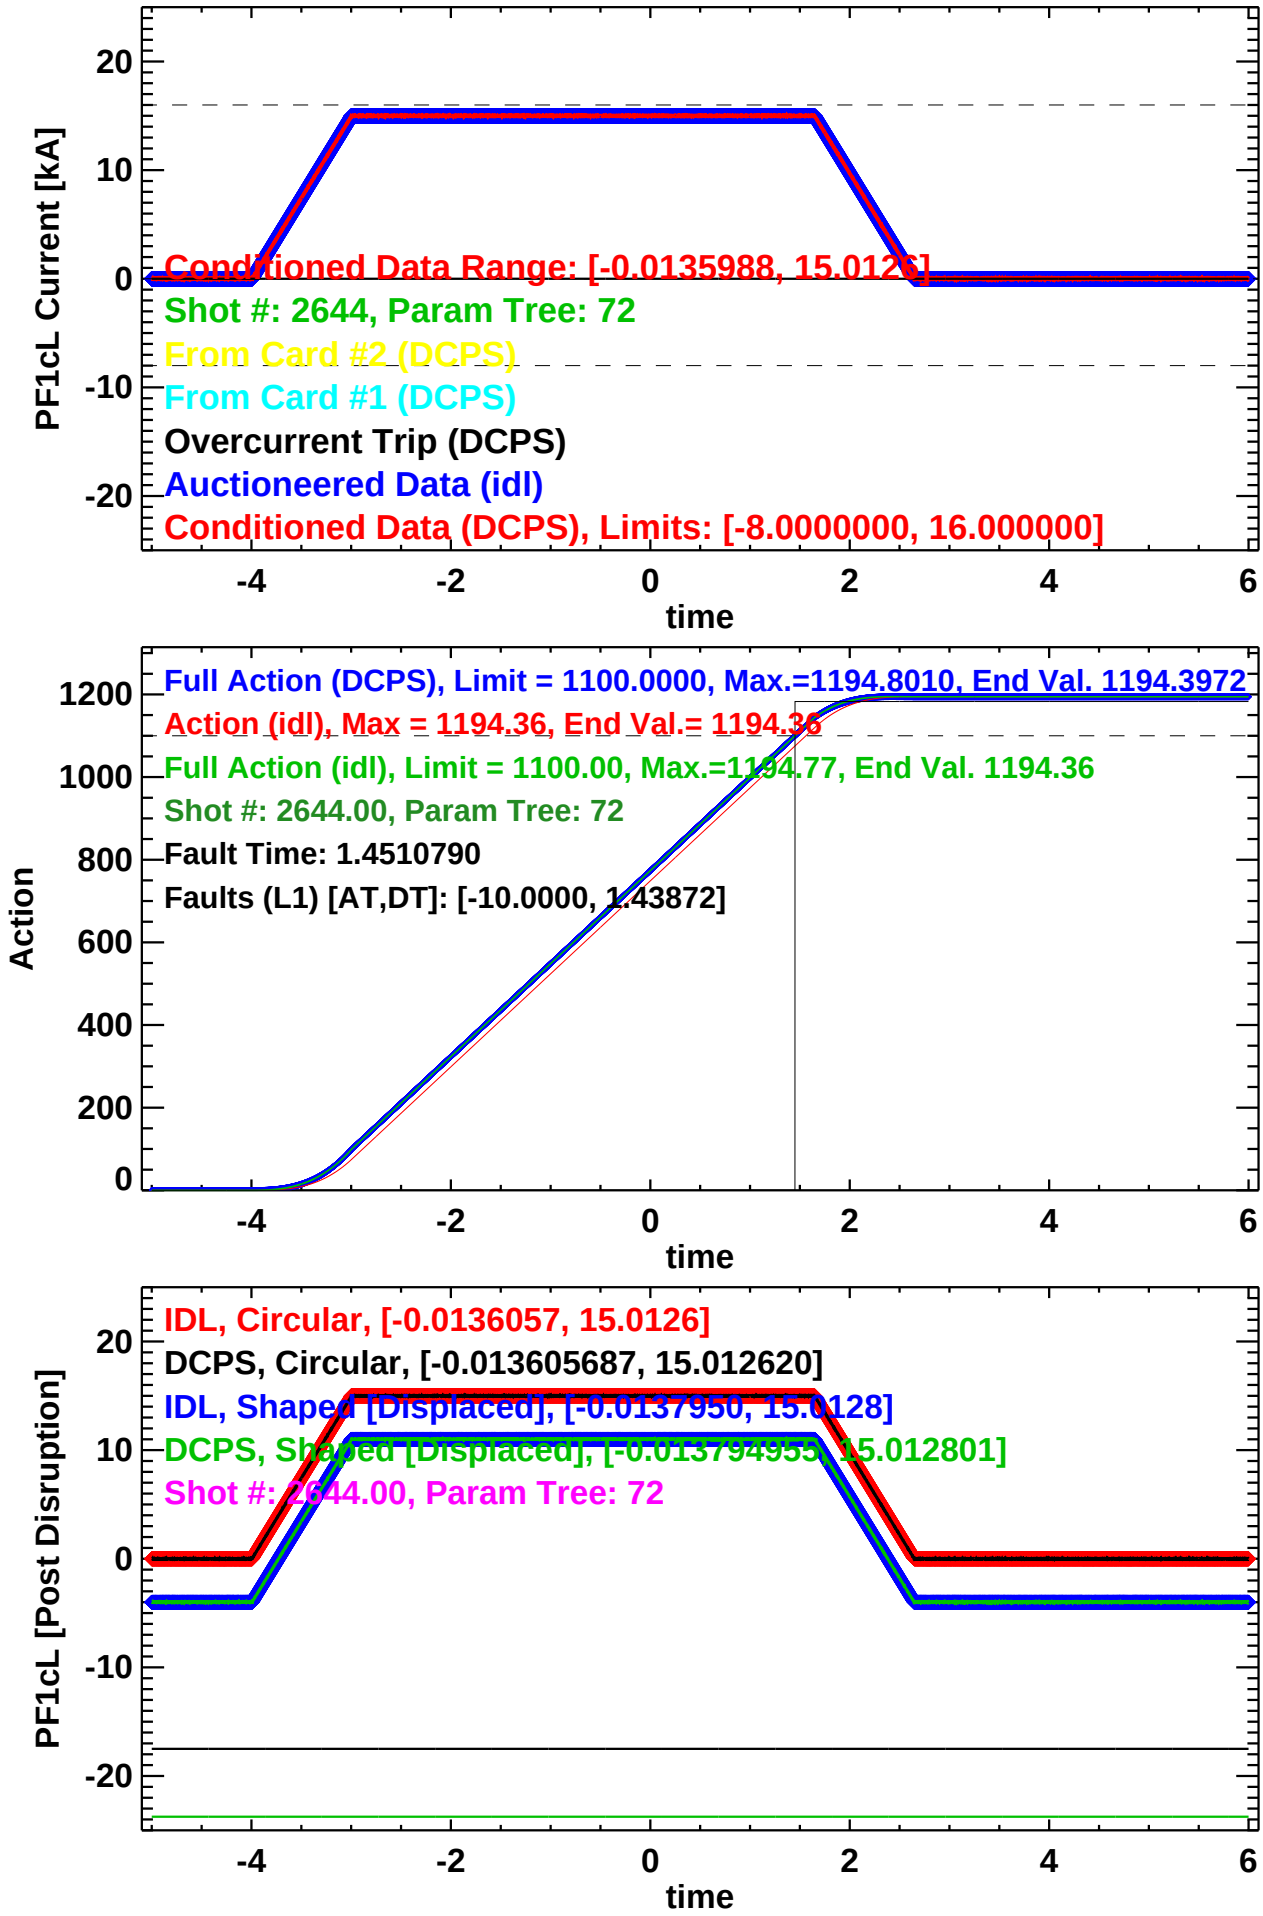
PF1cL Current [kA]
Conditioned Data Range: [-0.0135988, 15.0126]
Shot #: 2644, Param Tree: 72
From Card #2 (DCPS)
From Card #1 (DCPS)
Overcurrent Trip (DCPS)
Auctioneered Data (idl)
Conditioned Data (DCPS), Limits: [-8.0000000, 16.000000]
time
Action
Full Action (DCPS), Limit = 1100.0000, Max.=1194.8010, End Val. 1194.3972
Action (idl), Max = 1194.36, End Val.= 1194.36
Full Action (idl), Limit = 1100.00, Max.=1194.77, End Val. 1194.36
Shot #: 2644.00, Param Tree: 72
Fault Time: 1.4510790
Faults (L1) [AT,DT]: [-10.0000, 1.43872]
time
PF1cL [Post Disruption]
IDL, Circular, [-0.0136057, 15.0126]
DCPS, Circular, [-0.013605687, 15.012620]
IDL, Shaped [Displaced], [-0.0137950, 15.0128]
DCPS, Shaped [Displaced], [-0.013794955, 15.012801]
Shot #: 2644.00, Param Tree: 72
time