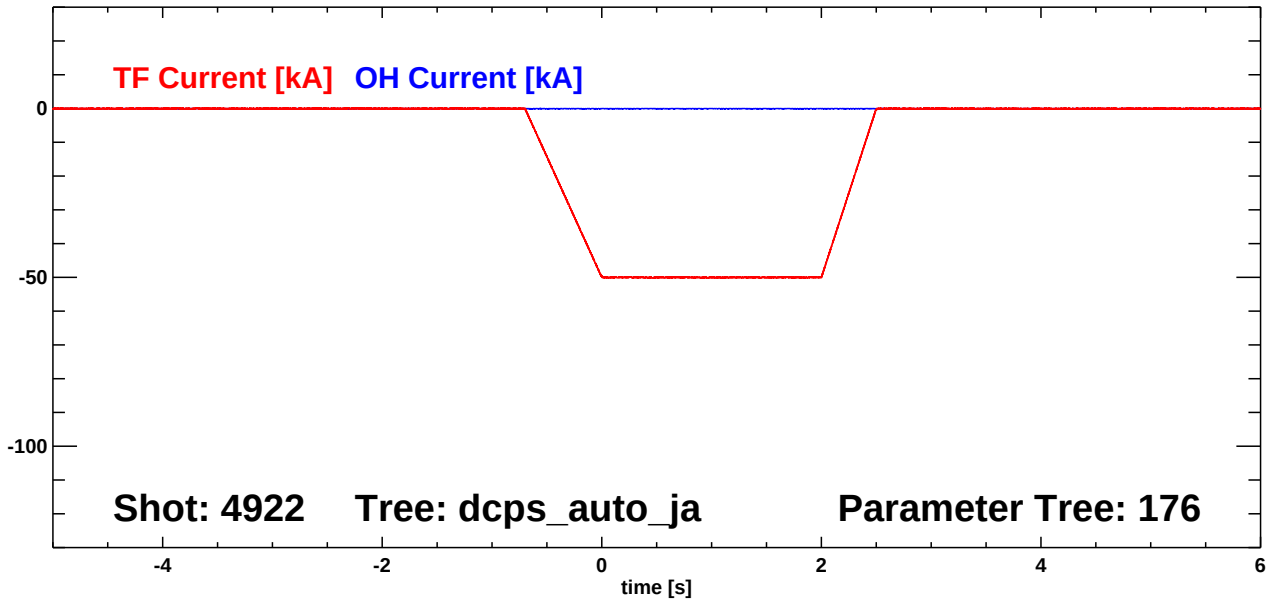
TF Current [kA]
OH Current [kA]
0
-50
-100
Shot: 4922
Tree: dcps_auto_ja
Parameter Tree: 176
-4
-2
0
2
4
6
time [s]

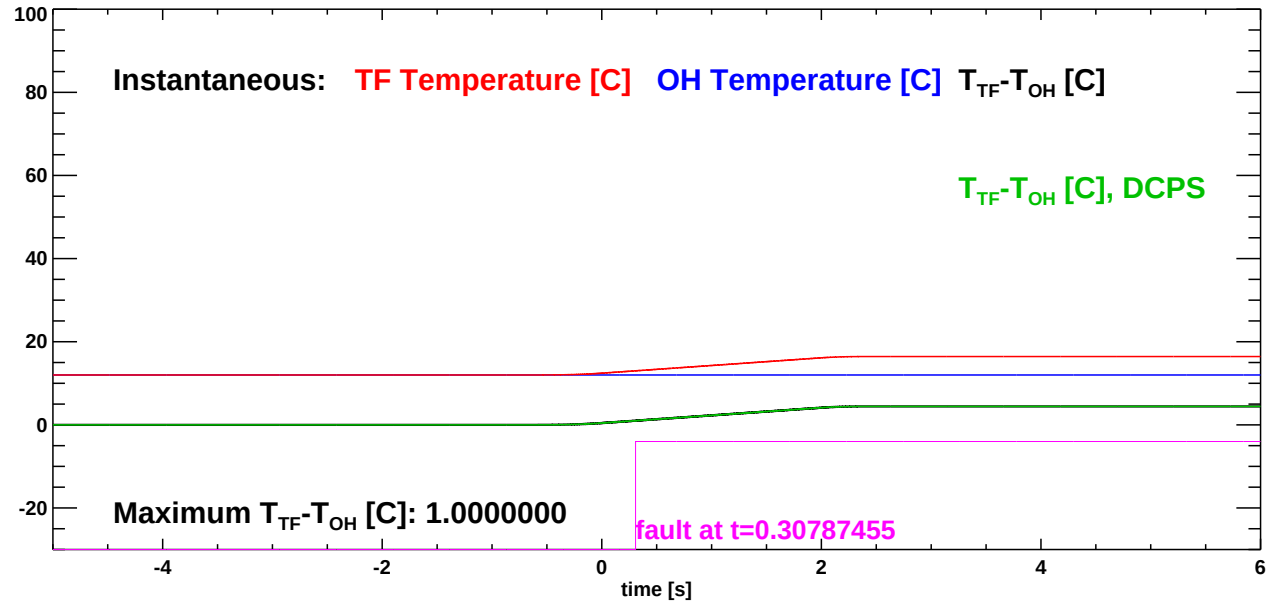
100
80
60
40
20
0
-20
Instantaneous:
TF Temperature [C]
OH Temperature [C]
T_{TF}-T_{OH} [C]
T_{TF}-T_{OH} [C], DCPS
Maximum T_{TF}-T_{OH} [C]: 1.0000000
fault at t=0.30787455
-4
-2
0
2
4
6
time [s]

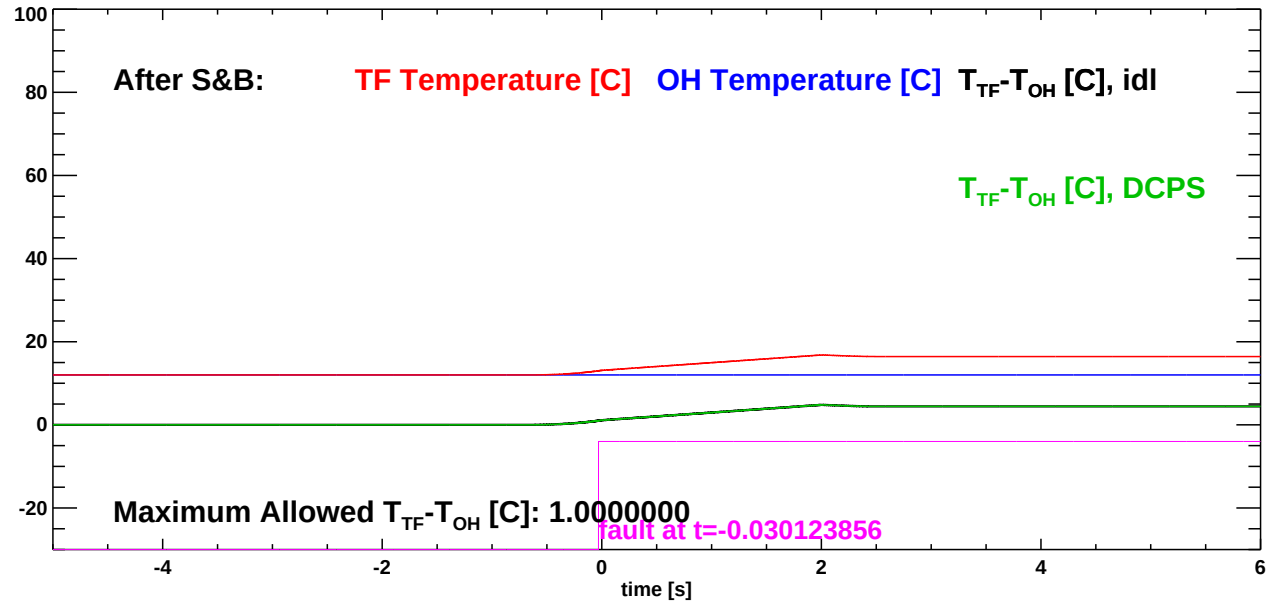
100
80
60
40
20
0
-20
After S&B:
TF Temperature [C]
OH Temperature [C]
T_{TF}-T_{OH} [C], idl
T_{TF}-T_{OH} [C], DCPS
Maximum Allowed T_{TF}-T_{OH} [C]: 1.0000000
fault at t=-0.030123856
-4
-2
0
2
4
6
time [s]