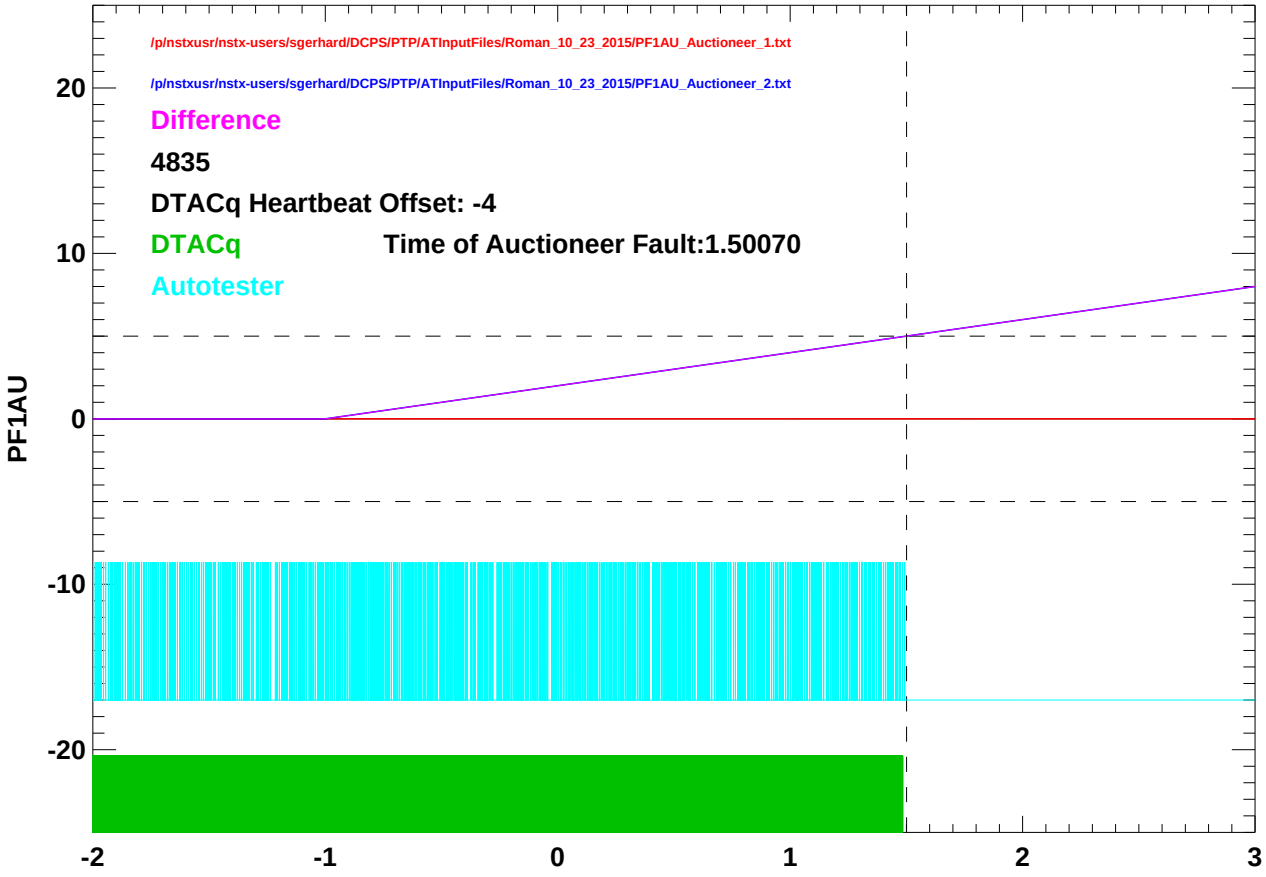
/p/nstxusr/nstx-users/sgerhard/DCPS/PTP/ATInputFiles/Roman_10_23_2015/PF1AU_Auctioneer_1.txt
/p/nstxusr/nstx-users/sgerhard/DCPS/PTP/ATInputFiles/Roman_10_23_2015/PF1AU_Auctioneer_2.txt
Difference
4835
DTACq Heartbeat Offset: -4
DTACq
Time of Auctioneer Fault:1.50070
Autotester
PF1AU
20
10
0
-10
-20
-2
-1
0
1
2
3